

Report

N502 - 0m

Erstellt am 2021-10-06


Autor	Ketisch
Gerät	Sonaphone (11036)
LevelMeter	1.8.1

Anzahl der Messungen	2
Kondensatableiter	2

Messung 1

Erstellt	2021-10-05 10:31:17	Leitpegel	L
Messdauer	30.0 s	L_{\min}	10 dB
Abtastzeit	16 ms	L_{\max}	17 dB
Sensor	BS20 (10724)	L_{eq}	13 dB
Frequenz Heterodyn	72.0 kHz	L_{pk}	30 dB
Benutzer	Ketisch	T_{\min}	151.3 °C
Anwendung	Kondensatableiter	T_{\max}	157.5 °C

Notiz 1 KA8201004

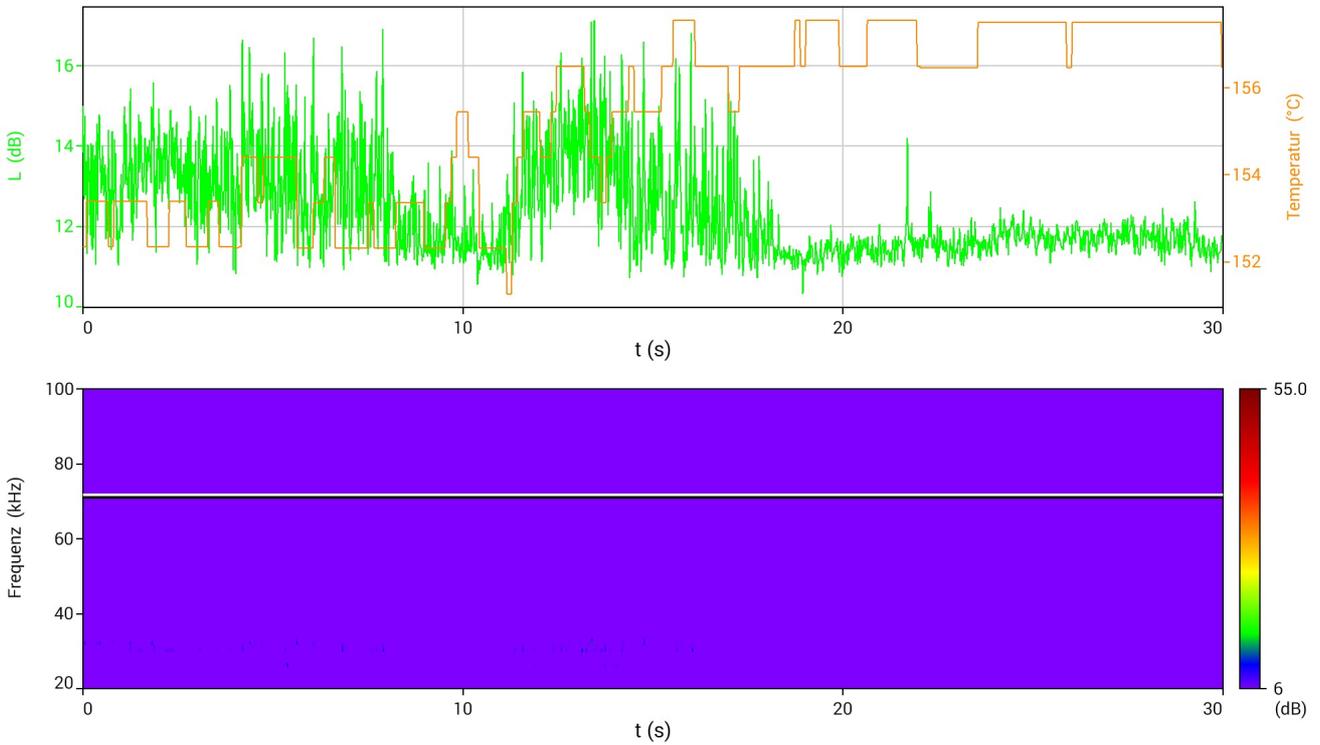

Messung 2

Erstellt	2021-10-05 10:34:50	Leitpegel	L
Messdauer	30.0 s	L_{\min}	11 dB
Abtastzeit	16 ms	L_{\max}	21 dB
Sensor	BS20 (10724)	L_{eq}	18 dB
Frequenz Heterodyn	72.0 kHz	L_{pk}	42 dB
Benutzer	Ketisch	T_{\min}	146.0 °C
Anwendung	Kondensatableiter	T_{\max}	146.0 °C

Notiz 1 KA8201005

